



КНМ 77210061000100371619 от 19.07.2021 года

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22/2, тел: (499) 244-83-93;

<http://www.mchs.gov.ru>

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного надзора)

119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 68, корп. 1; контактный телефон 8(985)449-92-03, электронный адрес [uzao2@77.mchs.gov.ru](mailto:uzao2@77.mchs.gov.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 209

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

### НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ФЕНИКС"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора района Черемушки города Москвы по пожарному надзору – заместителя начальника 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Ерохин Юрий Сергеевич № 209 от 19.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вил документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 15 ч. 00 мин. «02» августа 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «05» августа 2021 г., старшим лейтенантом внутренней службы Викторовым Евгением Андреевичем – государственным инспектором по пожарному надзору района Черемушки, старшим инженером 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ФЕНИКС", индивидуальный номер налогоплательщика 7705100350, адрес организации: 117418, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 27, КОРП. 3

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заместителем директора НОЧУ "СОШ "Феникс" Логуновым Игорем Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Не обеспечивают запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (помещение актового зала)	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	15.03.2022	
2.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м. (1 этаж)	Статьи 4, 6, 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	15.03.2022	
3.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. (Техническое помещение на чердаке)	Статья 4, 6, 78, 83, 91 ТР о ПБ Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ. статья 20 ФЗ о ПБ Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности" СП 486.1311500.2020 п. 4.4	15.03.2022	
4.	Не обеспечено проверяемым лицом: проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Пункт 17 «Б» ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	15.03.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей.	Пункт 60 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	15.03.2022	
6.	Не организована перекатка пожарных рукавов не реже чем 1 раз в год.	Пункт 50 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	15.03.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
7.	Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационных выходов из лестничной клетки препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. <b>(1 этаж)</b>	Пункт 16 «Д» ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	15.03.2022	
8.	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил. <b>(3 этаж)</b>	Статьи 4, 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 4.8 СП 3.13130.2009	15.03.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут


- собственники имущества,
- руководители федеральных органов исполнительной власти,
- руководители органов местного самоуправления,
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций,
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности,
- должностные лица в пределах их компетенции

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Государственный инспектор по пожарному надзору района  
Черемушки г. Москвы – старший инженер 2 РОНПР  
Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России  
по г. Москве старший лейтенант внутренней службы  
**Викторов Е.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

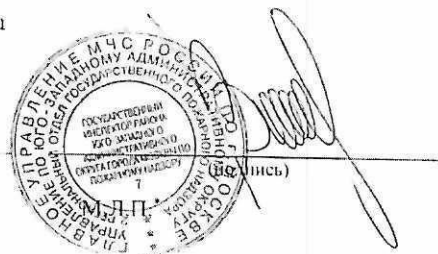

“ 05 ” августа 2021 г.

Предписание для **получения** получил:

*(подпись)* *(подпись)*

“ 05 ” августа 2021 г.

*(подпись)*

